


ANEXO I: Tratamiento de quejas

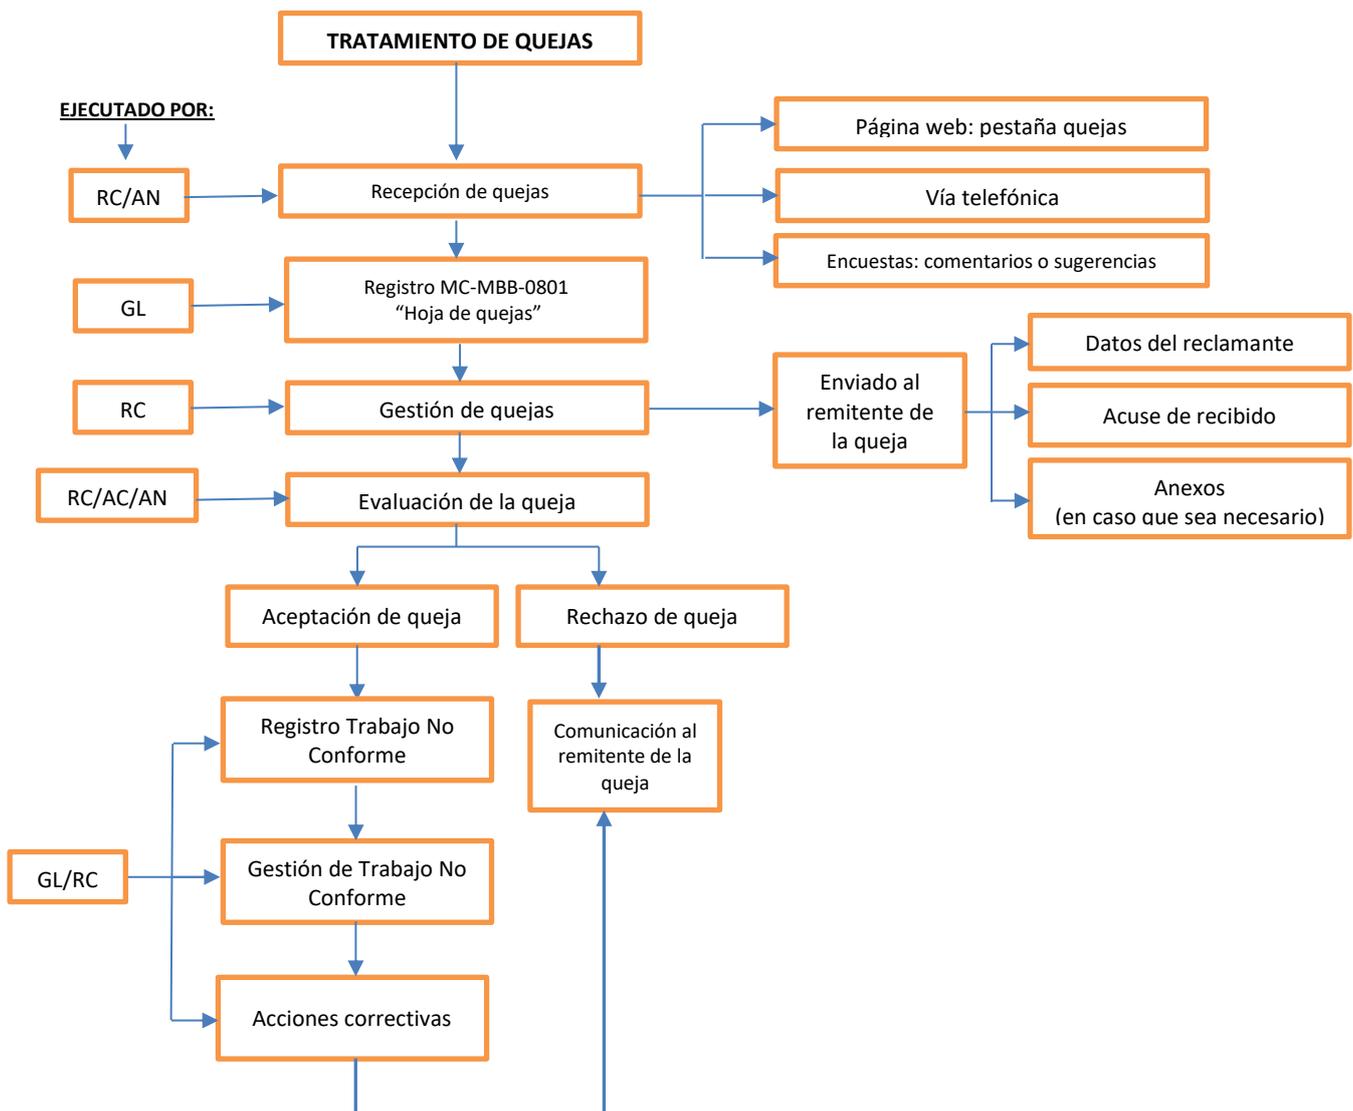

GL: Gerente de Laboratorio
RC: Responsable de Calidad
AC: Asistente de Calidad
AN: Analista